


高圧ガス事故時の緊急通報体制

販売業者名: _____

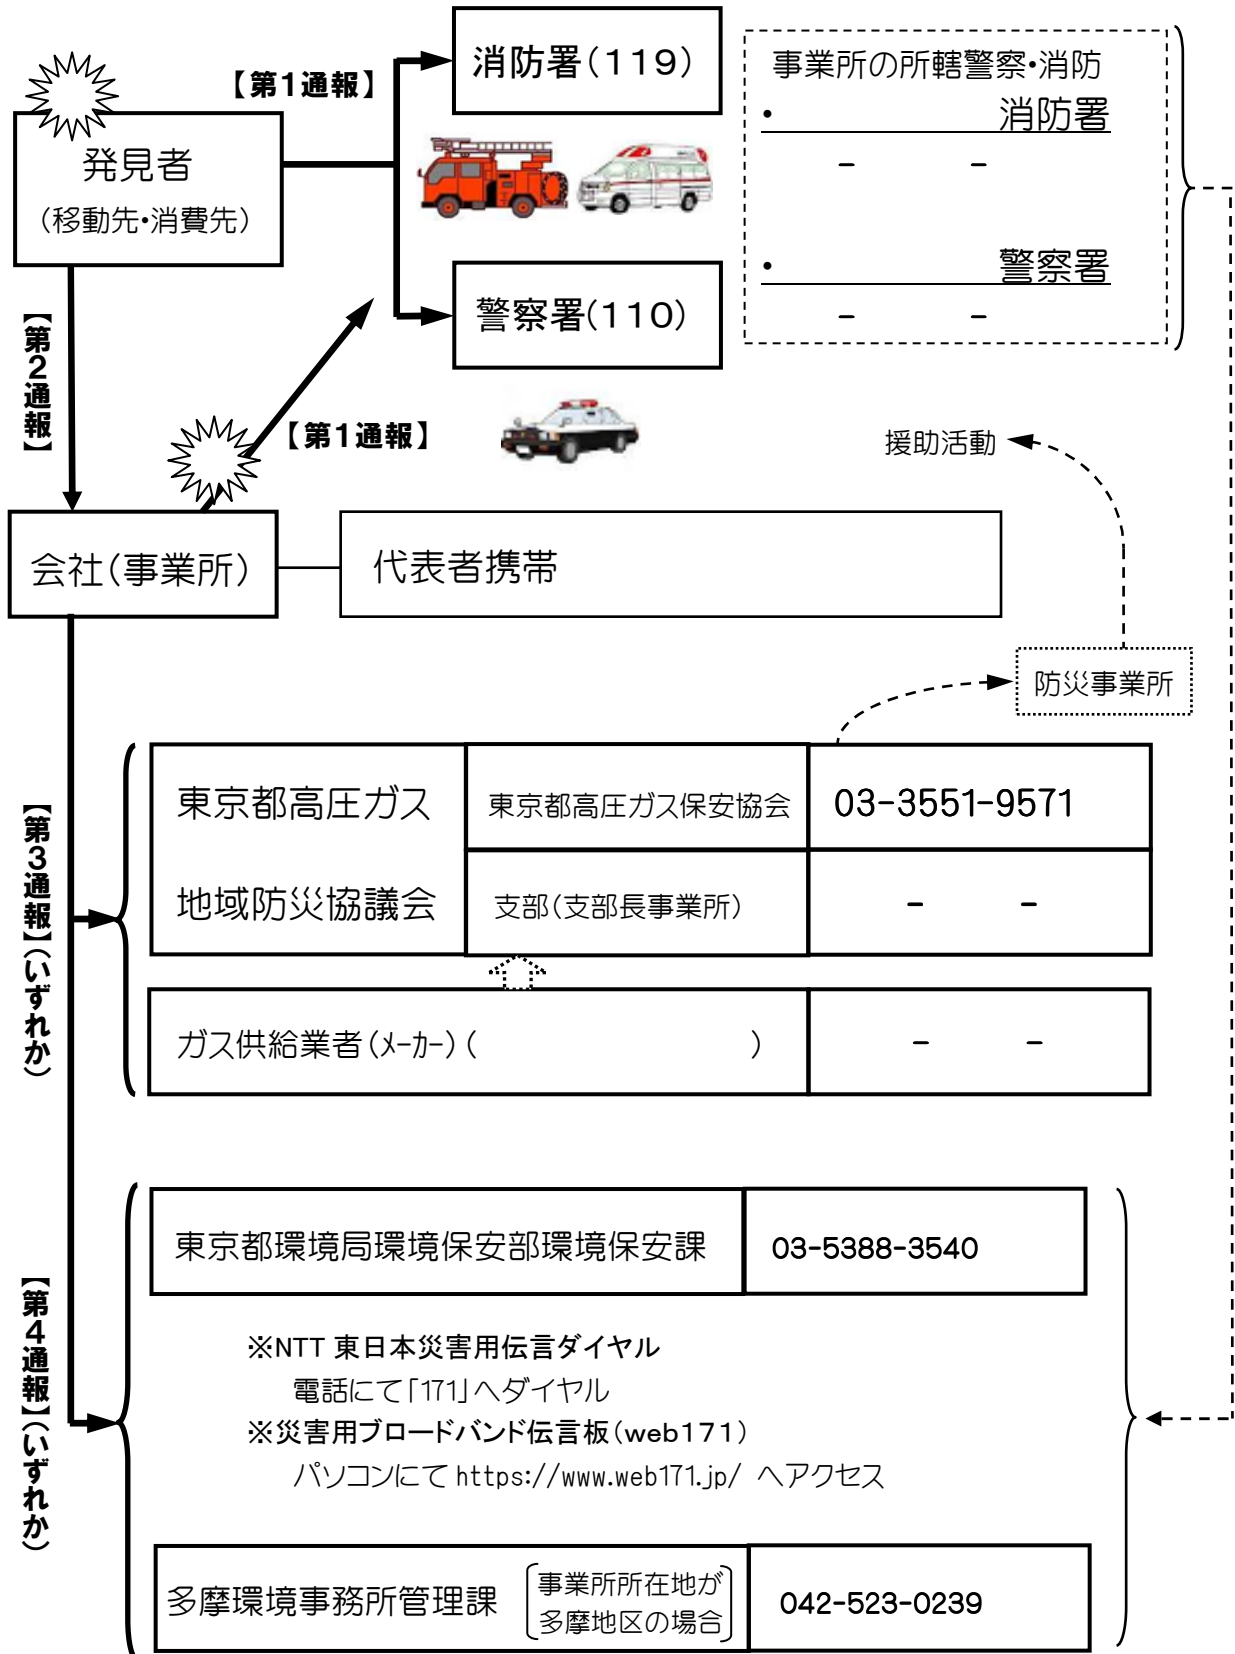

(※A3版で事業所内に掲示 H23.10)